

書
命
命
造
製

行号		品名	単位	数量	単価	金額	備考
LSD	1	サ イ ロ ッ ト 引 戸	1	2,500	2,500		
LSD	2	全 上	1	2,700	2,700		
LSD	3	全 上	1	2,436	2,436		
LSD	3A	全 上	2	2,400	4,800		
LSD	4	全 上	1	2,200	2,200		
LSD	4A	全 上	1	2,400	2,400		
LSD	5	全 上	1	2,200	2,200		
LSD	5A	全 上	1	2,400	2,400		
LSD	6	全 上	1	2,700	2,700		
LSD	6A	全 上	1	2,700	2,700		
LSD	7	全 上	1	2,700	2,700		
LSD	7A	全 上	1	2,700	2,700		
LSD	8	全 上	1	1,700	1,700		
LSD	8A	全 上	1	1,500	1,500		
LSD	9	全 上	1	2,400	2,400		
LSD	9A	全 上	1	2,400	2,400		
LSD	10	全 上	1	2,400	2,400		
LSD	10A	全 上	1	1,738	1,738		
LSD	11	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	11A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	12	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	12A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	13	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	13A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	14	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	14A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	15	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	15A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	16	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	16A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	17	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	17A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	18	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	18A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	19	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	19A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	20	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	20A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	21	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	21A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	22	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	22A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	23	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	23A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	24	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	24A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	25	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	25A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	26	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	26A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	27	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	27A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	28	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	28A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	29	全 上	1	2,000	2,000		
LSD	29A	全 上	1	1,836	1,836		
LSD	30	全 上	1	2,000	2,000		
LSD							

NEW サイレント引戸仕様書

部品名	部材名	材質・規格	数量	色・仕上	その他
枠	上枠 窓枠 点検カバー		1.2 ㎡	□ 珪石	大黒アングル
	戸受 レール 取付付材		2.3 ㎡	□ 珪石 (No.2)	□ 珪石
	横目カバー 上枠 取付付材		1.6 ㎡	□ 珪石 (No.3)	□ 珪石
	縦目受け 取付付材		2.3 ㎡	□ 珪石 (No.17)	スチール製付材
	組立用 仕 取		2.3 ㎡	□ 珪石	
扉	表 面	化 粧 鋼	0.6 ㎡	□ 珪石 — NZ	
	補 強	特殊耐熱亜鉛メッキ鋼板	1.2 ㎡	□ 珪石 (No.2)	
	手 スリ 取付 部品		2.3 ㎡	□ 珪石 (No.3)	
	吊 車 プラ ケ ッ ト		2.3 ㎡	□ 珪石 (No.17)	
	芯	ペ ー ス ト コ ー ト	—	□ 珪石 (No.17)	
戸 袋	方	JIS, H4100, A5063-T5	12-15 ㎡	珪石	
	小		—	珪石	
戸 袋				珪石	
				珪石	
戸 袋				珪石	
				珪石	

金具仕様

金 具 名	取付場所	材 質 名	規 格	備 考
新動装置		SPCC クレタン	新設及び特設用	
吊 車	吊、木車	合成樹脂、鋼	ベアリング入り(特注品)	
ス ト ャ ッ パ ー	枠	ステンレス鋼、鋼	(特注品)	
配 手	原、丁、番	ステンレス鋼	()	
バックヤン	(戸当り、手結防止)	合成樹脂	()	
内面表示板	(非常時開錠付)	ステンレス鋼、鋼	()	
シリンダー錠	(特殊加工品)	ステンレス鋼	美和(NSM) ゴール(GAT) 配付(93)	
ホルト、ナット、ネジ		鋼		同一キー付()

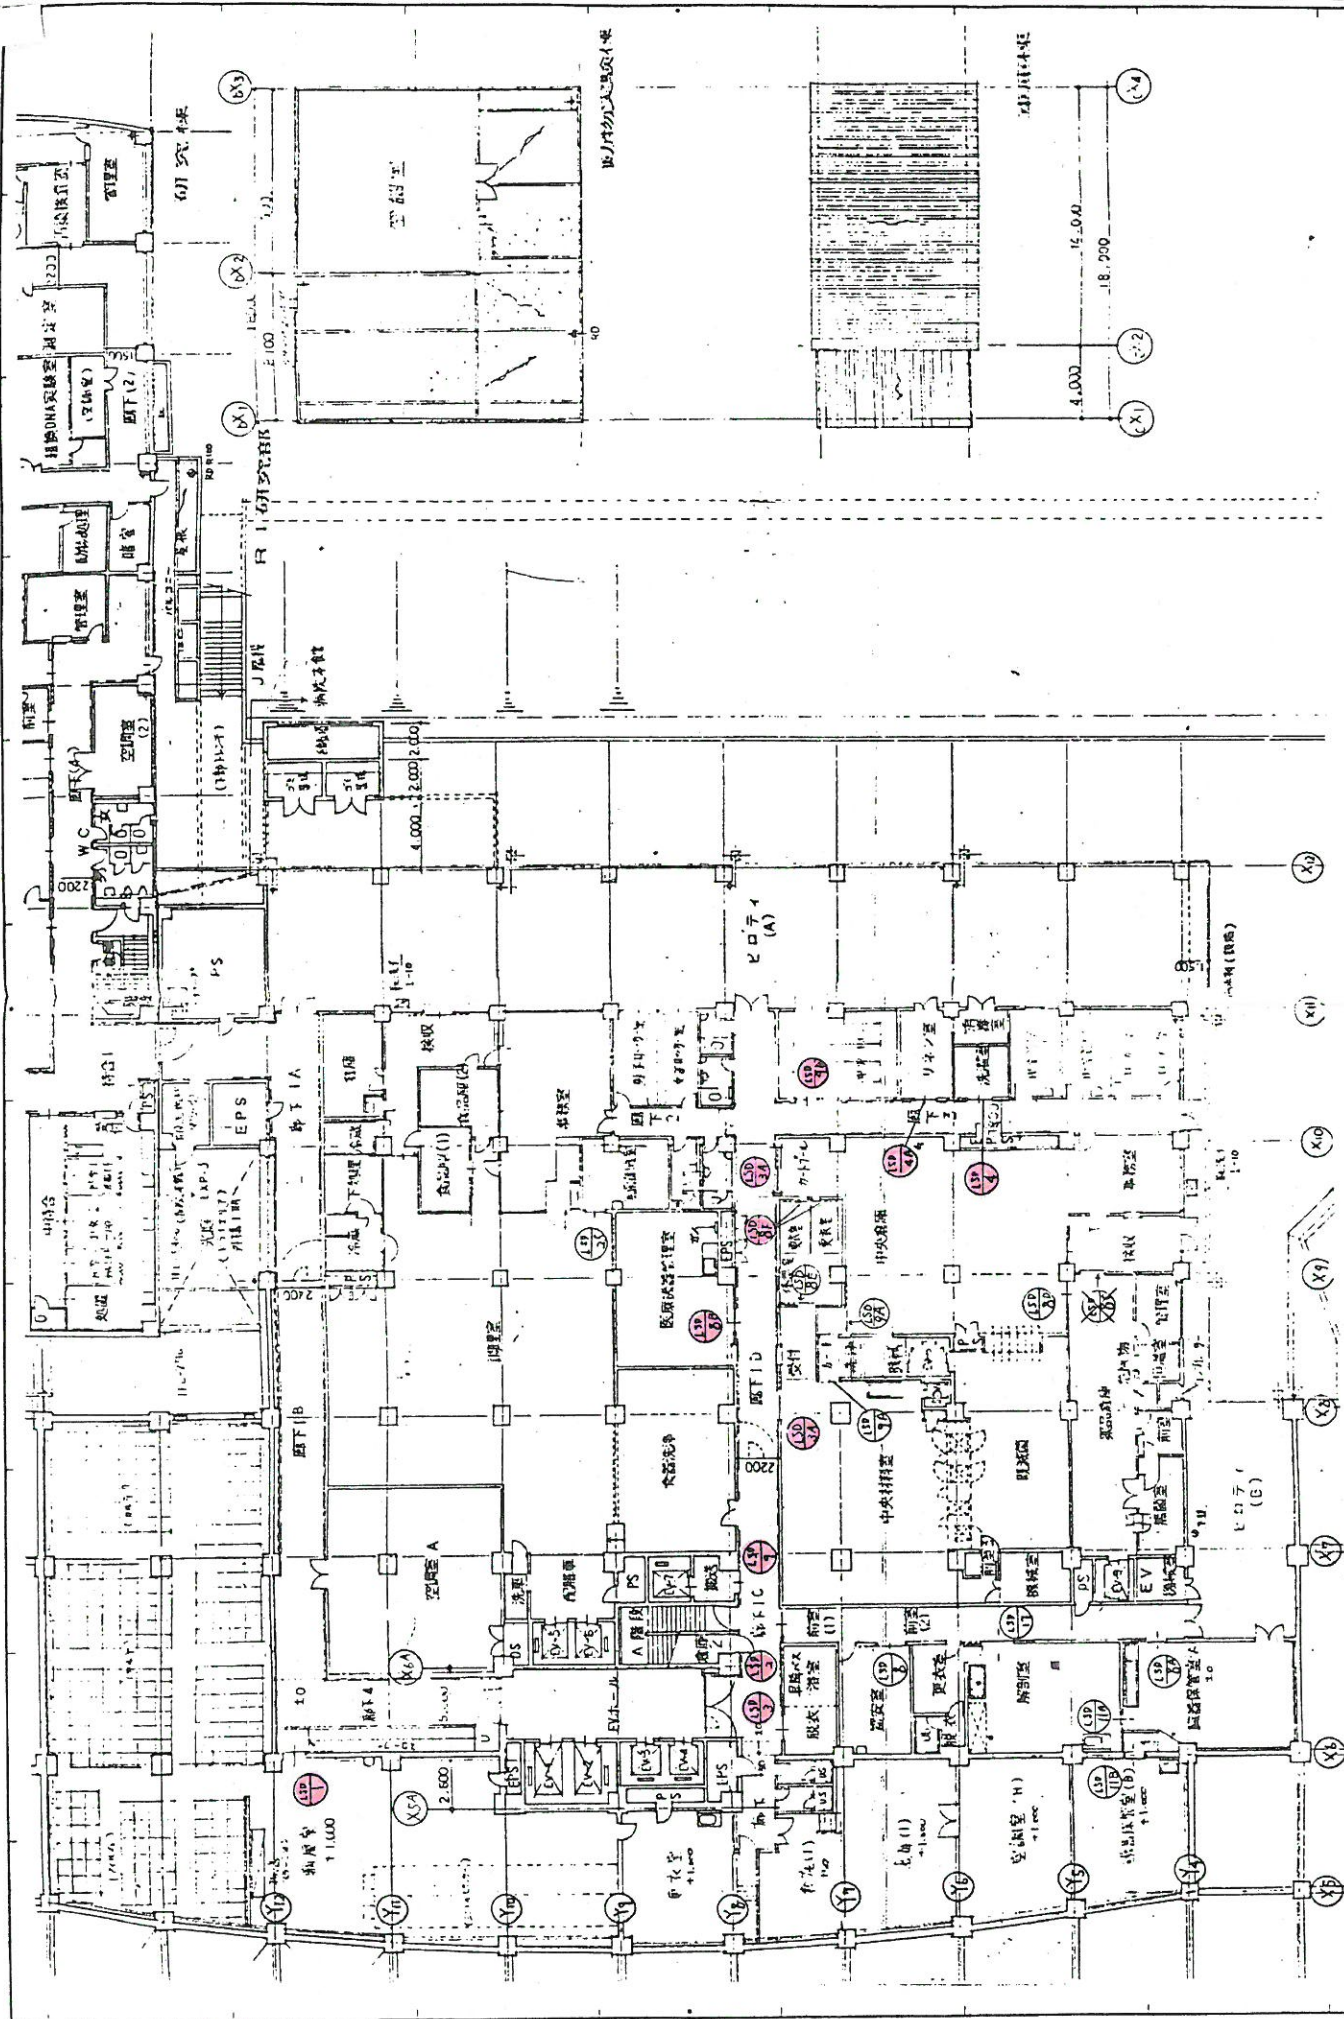
記：形数付番(特等)と起開板(パネル・隔)との仕上色は概等に多少異なる事があります。
 パネル化粧開板は、0.6mm厚 W=1800 H=2150 の最大寸法とする(木目開板は W=1200 が最大です)
 起開板以外の細工材は Y=3000 以内とする。

錠前等の勝手は平面に記入する〔㊶〕-リッザー、㊷-ヤマトン、㊸-高なし、㊹-出立表示窓の表示例)


当工事外

本製船プラチ用木ネジ、煮出セルタル結、硝子漆込、栄名札、特とパネルのOP化上、若生取外し及び品付、
製品取付用差筋及びアンカー（先付工法）、配管及び配線工事。

[illegible]



材料仕様
NEWサイレント引戸仕様書

部品名	區 材 名	材 質 ・ 規 格	板厚	色 ・ 仕 上	その他
種	上捨 堅持 点検カバー	特殊耐酸亜鉛メッキ鋼板	1.2mm	☒ 閉止 — 特モ JIS K 5607 A 亜鉛 ☒ 粉体 □ グリム (No. 2) ☐ 樹脂 □ ブラウン (No. 8) ☐ 粗立用 亜 飯 □ フォーリー (No. 17) □ 脱付 —	木頭アングル 有 □ アルミ 無 □ スチール 有 □ 無 □
	戸袋 レール	取付け材	2.3mm		
	扉目カバー	上捨 取付け材	1.6mm		
	錠留受け	取付け材	2.3mm		
	組 立 用 亜 飯		2.3mm		
原 戸 袋	表 面 材	化 粧 銅 板	0.6mm	自 閉 止 — N-2 ☐ グリム (No. 2) ☒ ブラウン (No. 8) ☒ フォーリー (No. 17) ☒ パーティクル □ 脱付 —	
	補 強 材	特殊耐酸亜鉛メッキ鋼板	1.2mm		
	手 スリ 取 付 具 板		2.3mm		
	吊 束 プ ラ ケ ッ ト		2.3mm		
	芯	ペーパーコラー	—		
	ガ ラ リ 窓	JIS H 4100, A6083-T5	1.8~11.8mm	アルミ製材 (白色アルマイト)	
	小				
	スチール、アロンカー	特殊耐酸亜鉛メッキ鋼板	2.3mm		

金 具 名	取付場所	材 質 名	規 格	備 考
制動装置	車 輪	SPCC 316	φ25×25×3	
吊 車	ガ イ ド 車	鋼 板	鋼 板	
ス テ ッ プ	イ バ ン	鋼 板	鋼 板	
紀 手	丁 番	鋼 板	鋼 板	
ベ ッ キ ン	(戸 締 り・手 錠 防 止)	鋼 板	鋼 板	
内 掛 表 示 錠	(非 常 時 間 發 付)	鋼 板	鋼 板	
シ リ ン グ 錠	(特 殊 加 工 品)	鋼 板	鋼 板	
ボ ル ト・ナ ッ ト・ネ ジ		鋼 板	鋼 板	

配：粉体焼酎（特等）と化粧紙版（パネル・原）との仕上り色は同等に多少異なる事があります。

パネル化粧紙版の寸法は W = 1800 H = 2150 を基本寸法とする（本目調版は W = 1200 が最大です）

焼酎瓶頭以外の加工方法は Y = 800 以内とする。

従前の彫字は平面に記入する（①～⑩以下）。⑪～⑮は、⑯～⑳一層変なし。㉑～㉒内凹表示版の指示図）

当社工務所


製品取付方法及び配線工事。

製品取付用ビスなど、専用ネジ・ネジ止め具、硝子板貼、塩化ビニル、枠とパネルの O.D. 仕上、養生取外し及の付属。

製品取付用ビス及びアンカー（先付工法）、配管管が配線工事。



[illegible]

材料仕様
NEWサイレント引戸仕様書

商品名	部 材 名	材 質 ・ 規 格	板 厚	色 ・ 仕 上	そ の 他
種	上枠 壁枠 点検カバー	特殊市販亜鉛メッキ鋼板	1.2mm	☐ 硝止—NZ ☐ 粉体 ☐ グリ—A (Na2) ☐ ブラウン (Na3) ☐ フイダリー (Na17) ☐ 焼付—	木部アングル ☐ 有 ☐ 無 スチール部 ☐ 有 ☐ 無
	戸袋 レール 取付け材	〃	2.3mm		
	黒目カバー 上枠 取付け材	〃	1.6mm		
	突当受け 取付け材	〃	2.3mm		
	組立用 板	〃	2.3mm		
扉	装 面 材	化 粧 鋼 板	0.5mm	☐ 硝止—NZ ☐ 化粧鋼板 ☐ フイダリー (Na17) ☐ 焼付—	
	補 強 材	特殊市販亜鉛メッキ鋼板	1.2mm		
	手 ス リ 取 付 異 板	〃	2.3mm		
	吊 車 プ ラ ケ ッ ト	〃	2.3mm		
	芯 材	ベ ー パ ー コ ー プ	—		
	ガ ラ ス	JIS-H4100-A5063-T5	12-16mm	グリ—A (Na2) ブラウン (Na3) フイダリー (Na17)	
	小 窓	〃	〃		
戸 袋				7mm型材 (白色アルマイト)	
スチール、アーカー		特殊市販亜鉛メッキ鋼板	2.3mm		

金 具 名	取付場所	材 質	規 格
新 動 装 置	種	SPCC 9123	新272727 仕様は 7/27
吊 車	車 軸	合金鋼 鋼	ベアリング入り (特注品)
ス ト ッ	バ ー	ステンレス鋼・鉄鋼	(特注品)
把 手	丁 管	ステンレス鋼 (〃)	
バ ッ キ ン	(戸当り・手越防止)	鋼 戸袋	合金鋼 鋼 (〃)
内 踏 表 示 錠	(非常時開錠付)	鋼	ステンレス鋼・真鍮 (〃) 美和ロック
シ リ ン グ	錠 (特殊加工品)	鋼	ステンレス鋼 美和(NSP) ゴール(NP) 昭和(39)
ボ ル ト	ナ ッ ト	鋼	
ボ ル ト	ナ ッ ト	鋼	

記：粉体焼付機（特等）と化粧機（バネル・鋼）との仕上り色は機等に多少異なる事があります。
バネル化粧機は 0.5 mm の $W = 1200$ $H = 2150$ の型寸法とする（本目録では $W = 1200$ が最大です）
板厚断面以外の面加工材は $t = 3000$ 以内とする。
錠前の厚さは平面に記入する（○）シンダリ、(●)一サムタム、(●)一錠なし、(●)一内路表示の表示例）
当社工務所
本頭鋼、チチ川本ネジ、外頭鋼、鋼名札、棒とバネルの O.P 仕上、養生散外し及び研削。
製品加工用防錆及びアンカー（先付工法）、高質及び高保工等。

特記	製造年 月	承認年 月	日本登録 商標	製造者 (名称) 船政本部建築工事	日本スビンドル製造株式会社建築事業部 		製造所 製本 A2 部 A3 部	代理店・他 パラ・第2工場 製本 A2 部 A3 部	現場 製本 A2 部 A3 部	決定	製造出先
										工場 製本 A2 部 A3 部	パラ・第2工場 製本 A2 部 A3 部

制
年
合
規
程

2011年1月1日

[illegible]

NEW サイレント引戸仕様書

部 品 名	部 材 名	材 質 ・ 規 格	板 厚	色 ・ 仕 上	そ の 他
特 種 鋼 板	上枠 壁枠 点検カバー	特殊炭素鋼ノック鋼板	1.2 mm	☐ 錆止—NZ	水廻アンダール 有 ☐ 有 ☐ 有 ☐ 有 無 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 有 スチール部アール 有 ☐ 有 ☐ 有 ☐ 有 無 ☐ 無 ☐ 有 ☐ 有
	戸袋 レール 取付け材	〃	2.3 mm	☐ 粉体	
	黒目カバー 上枠 取付け材	〃	1.6 mm	☐ 錆止—NZ	
	錠部受け 取付け材	〃	2.3 mm	☐ 化粧鋼板	
	組立用 板	〃	2.3 mm	☐ 焼付—	
戸 袋	表 面 材	化 粧 鋼 板	0.5 mm	☐ 錆止—NZ	
	塊 強 材	特殊炭素鋼ノック鋼板	1.2 mm	☐ グリ—ム (No.2)	
	手スリ 取付 鋼板	〃	2.3 mm	☐ プラウ (No.3)	
	吊重 プラケット	〃	2.3 mm	☐ アイボリー (No.17)	
	芯 材	ベ—バ—コ—	—	☐ 焼付—	
スチール、アソケ	方 材	JIS. H4100. A608—TS	12—15 mm	アルミ型材 (白色アルマイト)	
	小 窓	〃	〃		
スチール、アソケ					
	スチール、アソケ	特殊炭素鋼ノック鋼板	2.3 mm		

金具仕様

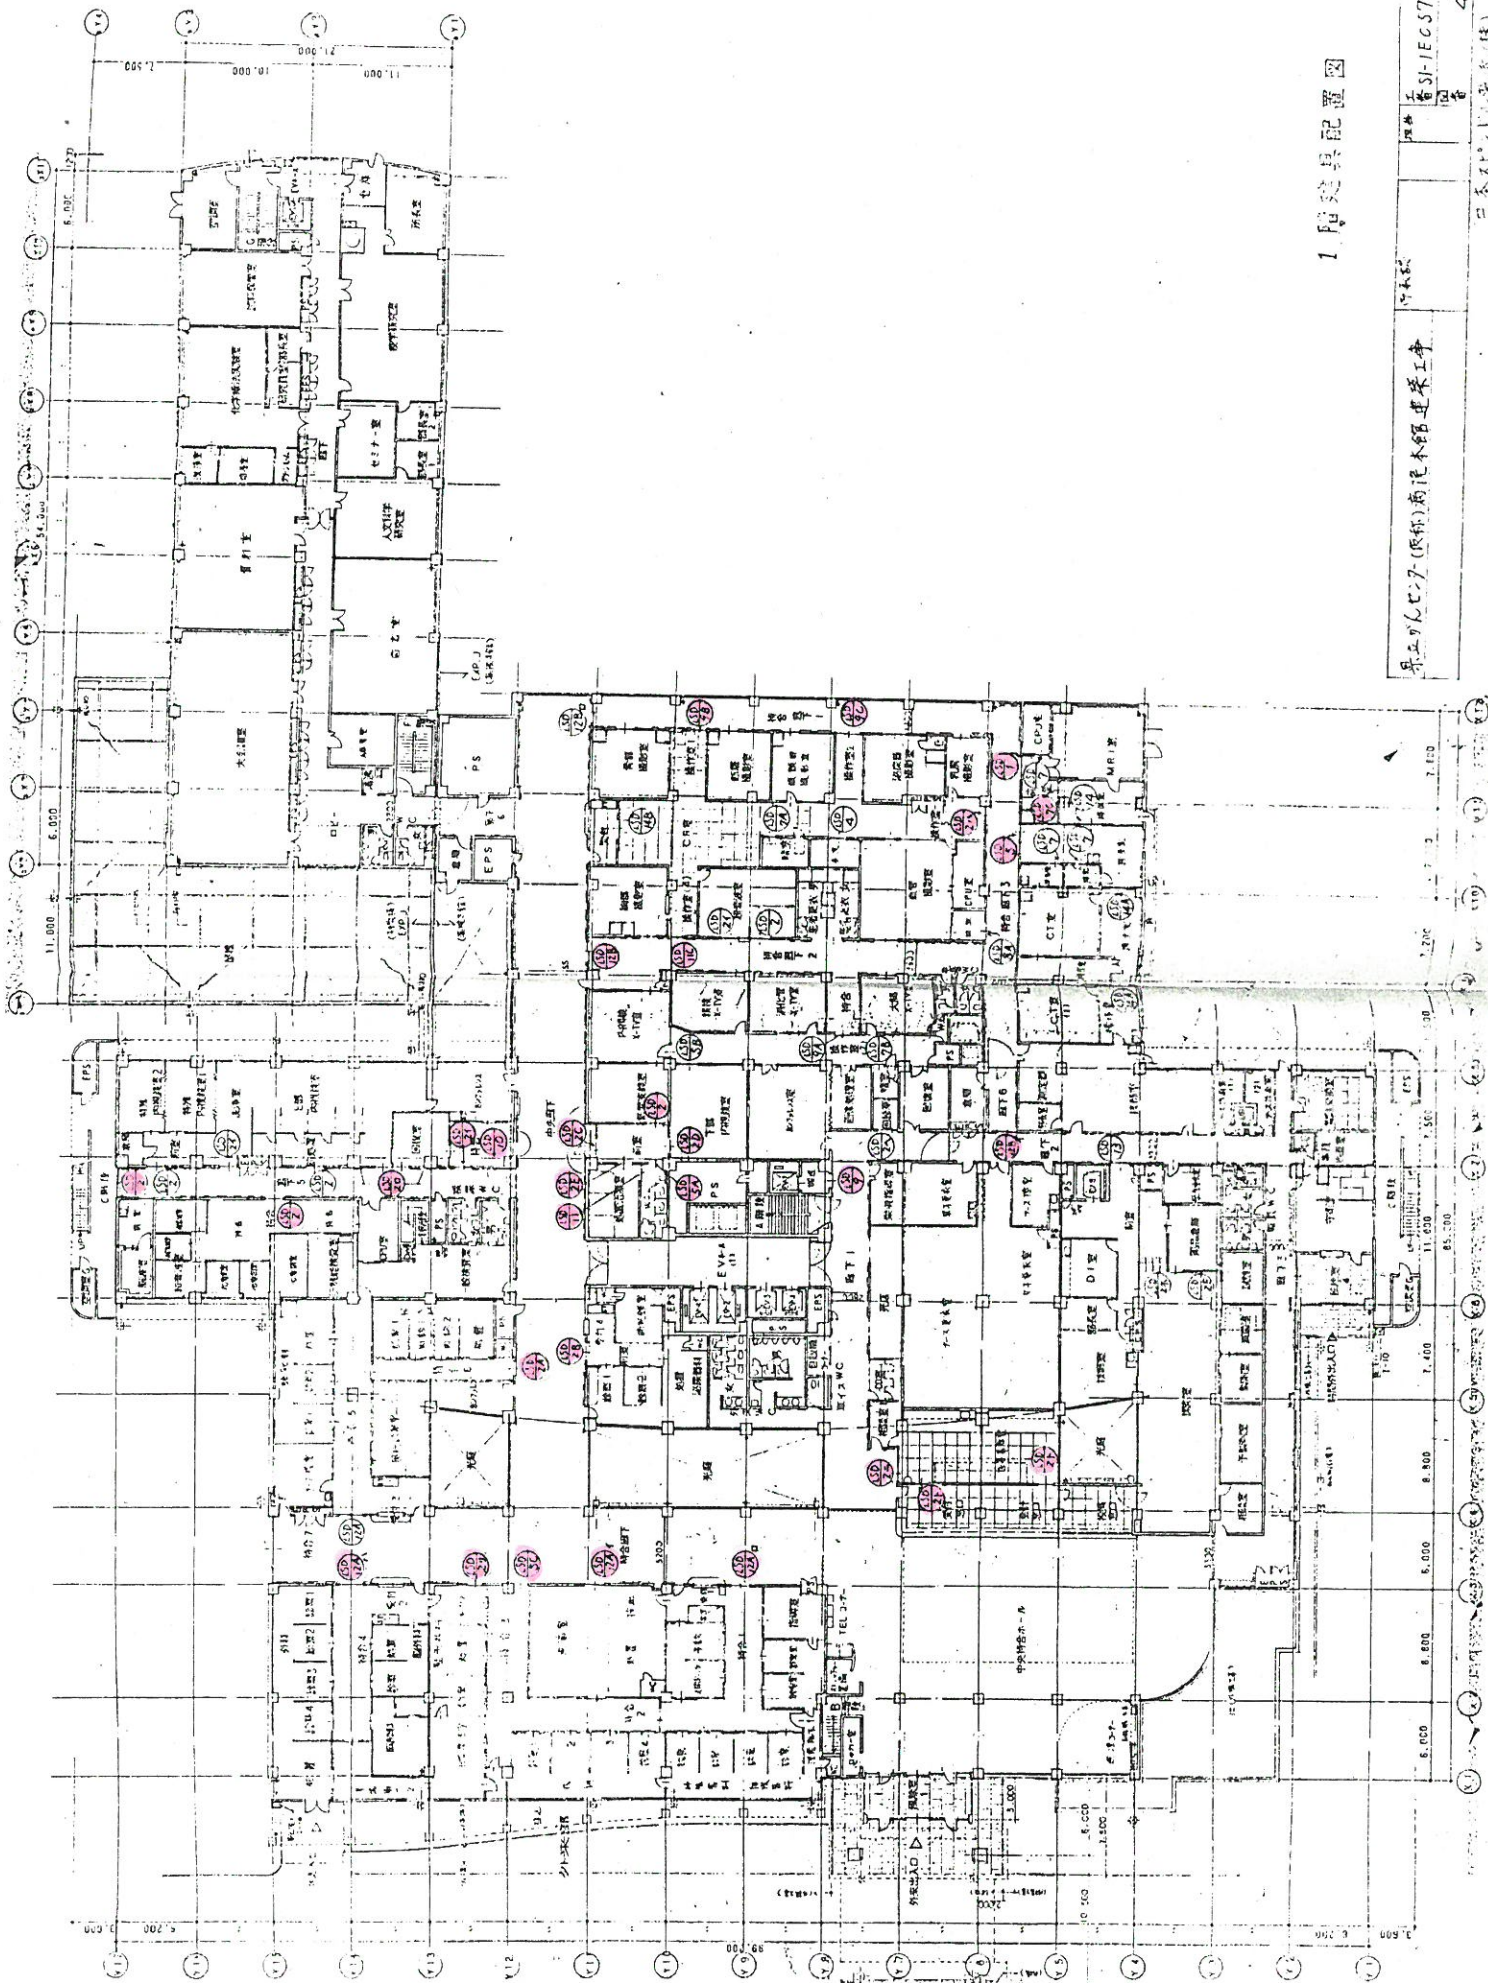
金 具 名	取付場所	材 質 名	規 格	備 註 様
制動裝置	付	SPCC クレシ	3227P2 5ヶH4 7ヶ	
吊車	吊、巾木	合成樹脂、鋼	ベアリング入り(特注品)	
ス	付	ステンレス鋼、スチ鋼	(特注品)	
把 手	バ ー	ステンレス鋼	(〃)	
パッキン	(戸当り・手摺防止)	銅、P板	(〃)	
内出表示錠	(非常時開付)	銅	ステンレス鋼、真鍮	
シリンダ錠	(特殊加工品)	〃	ステンレス鋼	
ボルト、ナット、ネジ		鋼	英和(NSN) ゴール(ADP) 昭和(593)	

記: 粉体充填剤(特等)と化粧顔料(バネル・卵)との仕上色は同等に多少異なる事が有ります。
バネル化粧顔料は0.5mm H = 1300 H = 2150 を必要寸法とする(本目調整はW = 1200 が最大です)
紙巻部前面山の曲加工量はL = 800以内とする。
錠前の取手は平面に記入する。(㊟→㊢㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦㉧㉨㉩㉪㉫㉬㉭㉮㉯㊀)

当社工業所

本工務所が川木ネジ、管留ネギタル線、硝子板は、当名札、枠とパネルのO.D位上、養生シート及び腐蝕
製塩酸付防腐処理及アンカー(実作工事)、配電箱が完成工事。

[illegible]



1 階器具配置図

材料仕様
NEWサイレント引戸仕様書

部品名	部材名	材質・規格	板厚	色・仕上	その他
種	上枠 型枠 点検カバー	特殊市販亜鉛メッキ鋼板	1.2mm	☐ 錆止 一律 JIS K 567 A 亜色 木製フレーム 有 ☐ フォム ☐ スチール 無 ☐ フォム ☐ スチール 有 ☐ フォム ☐ スチール 無 ☐ フォム ☐ スチール	木製フレーム 有 ☐ フォム ☐ スチール 無 ☐ フォム ☐ スチール
	戸袋 レール 取付け材	〃	2.3mm		
	扉目カバースト 取付け材	〃	1.6mm		
	縦割受け 取付け材	〃	2.3mm		
	取立川 板	〃	2.8mm		
扉	表 面	化粧板	0.2mm	☐ 錆止 — H Z ☐ 化粧鋼板 ☐ 焼付 —	2 連
	補強 材	特殊市販亜鉛メッキ鋼板	1.2mm		
	小スリ 取付け板	〃	2.8mm		
	吊車ブラケット	〃	2.8mm		
	芯 材	ペーパーボード	—		
戸袋	ガ ラス	JIS H4100 A603-T5	12-18mm	フォム製材 (白色アルミイト)	
	小 窓	〃	〃		
ス	ス	特殊市販亜鉛メッキ鋼板	2.8mm		
	タ				
	ー				
	ン				
	カ				

金員仕様

品名	取付場所	材質名	原	規格
新動機装置	種	SPCC 9130N	31277777 3414M 7777	
吊車	吊、巾木	合成樹脂・鋼	ベアリング入り（特注品）	
ストッパ	一種	ステンレス鋼・バネ鋼	（特注品）	
配管	一種	ステンレス鋼	（〇）	
ベアヤン	（戸当り・手込防止）	合成樹脂	（〇）	
内掛表示板（非常時間表示付）	扉	ステンレス鋼・真鍮	（〇）	
セラミダ一錠（特殊加工品）	〇	ステンレス鋼	茂和（USNB）	
取ル・ナット・ナット		鋼		

記：粉体焼付機（特等）と化粧鋼板（ハニカム・黒）との仕上り色は同等に多少異なる事があります。
ベネラ化粧鋼板の 0.6 厚は $w = 2160$ li を標準法とする（水田調版は $w = 1200$ が最大です）。
化粧鋼板以外の曲加工率は $\phi = 1800$ li 以内とする。

図筒の勝手は平面に記入する（㉑～㉒内にて）。㉓～㉔は断面の表示例）

組立工事外

主製鋼材は日本産とし、省制鋼材も越。硝子板は、当名札、枠とガラスのロウ化し、養生紙外し及び研削。
製造費計用造敷及びアンカー（免付工法）。配管及配管工事。

[illegible]

材料仕様

[illegible]

金具仕様

[illegible]

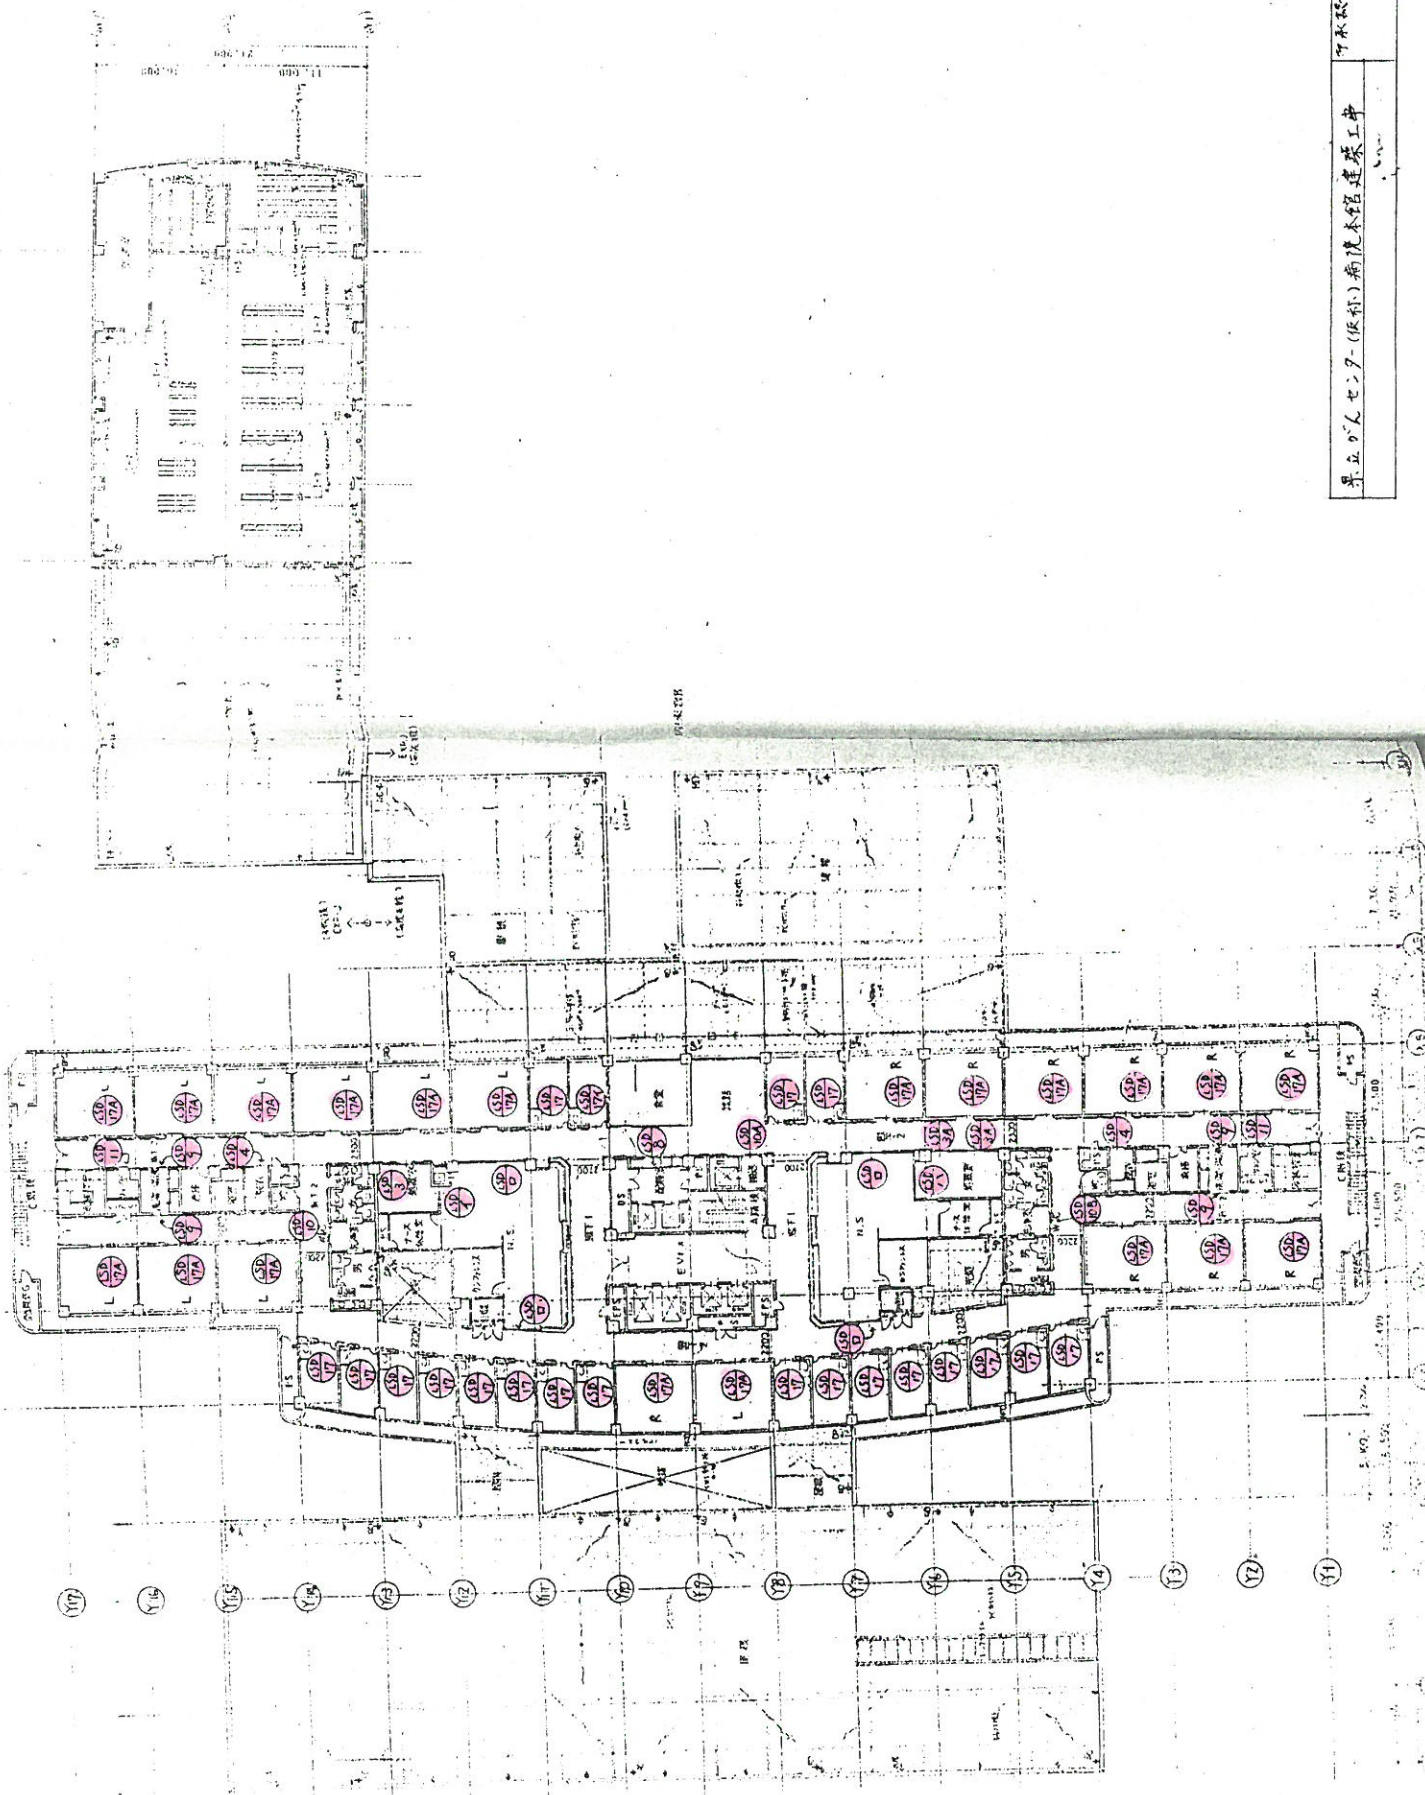
記: ①物体の傾斜角(軌道)と化装傾板(バネ・床)との止上は快等にて多少異なる事があります。
バネ・化装傾板は $0.6 \text{ sec} = 1800 \text{ mm}$ を最長寸法とする(本目調板は $w = 1200$ が最大です)
は鞍底面以外の直線寸法は $\ell = 3000$ 以内とする。

旋回の手際は平面上に記入する(㊶—リザンチン、㊷—キムタン、㊸—膝なし、㊹—内肉着流儀の表示例)

富士工業外

大判調板
木製調板は、作図 cm 単位、鉛筆書き。当金具、枠とパネの 0.01 以上、刃先部分及び筋目、調整取付用孔及びアンカー(金具付方法)、配管及び配管工事。

[illegible]



果立ビルセンター(仮称)病院本館建築工事

可水図



4 階建具配置図

建設センター(株)有限本館建		図面番号	4階建具配置図	図面番号	4階建具配置図	図面番号	4階建具配置図
建設センター(株)有限本館建		図面番号	4階建具配置図	図面番号	4階建具配置図	図面番号	4階建具配置図
建設センター(株)有限本館建		図面番号	4階建具配置図	図面番号	4階建具配置図	図面番号	4階建具配置図



5階建具配置図

県立分館ビル（仮称）病院本館建設工事	図	SH1E057
2	2	2

